



注記
 ——— はコログシ配線を示す。
 ——— は埋設配線を示す。
 図中の太線部分は、工事範囲を示す。
 埋設施工に伴う掘削は原則手掘りとする。



[illegible]

——— はコログシ配線を示す。
 ——— は埋設配線を示す。
 図中の太線部分は、工事範囲を示す。
 埋設施工に伴う掘削は原則手掘りとする。

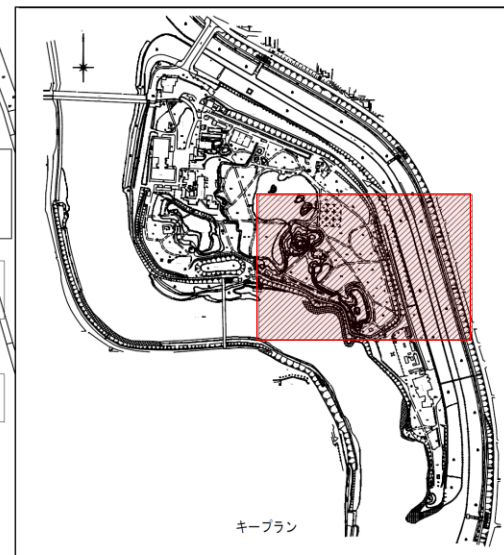

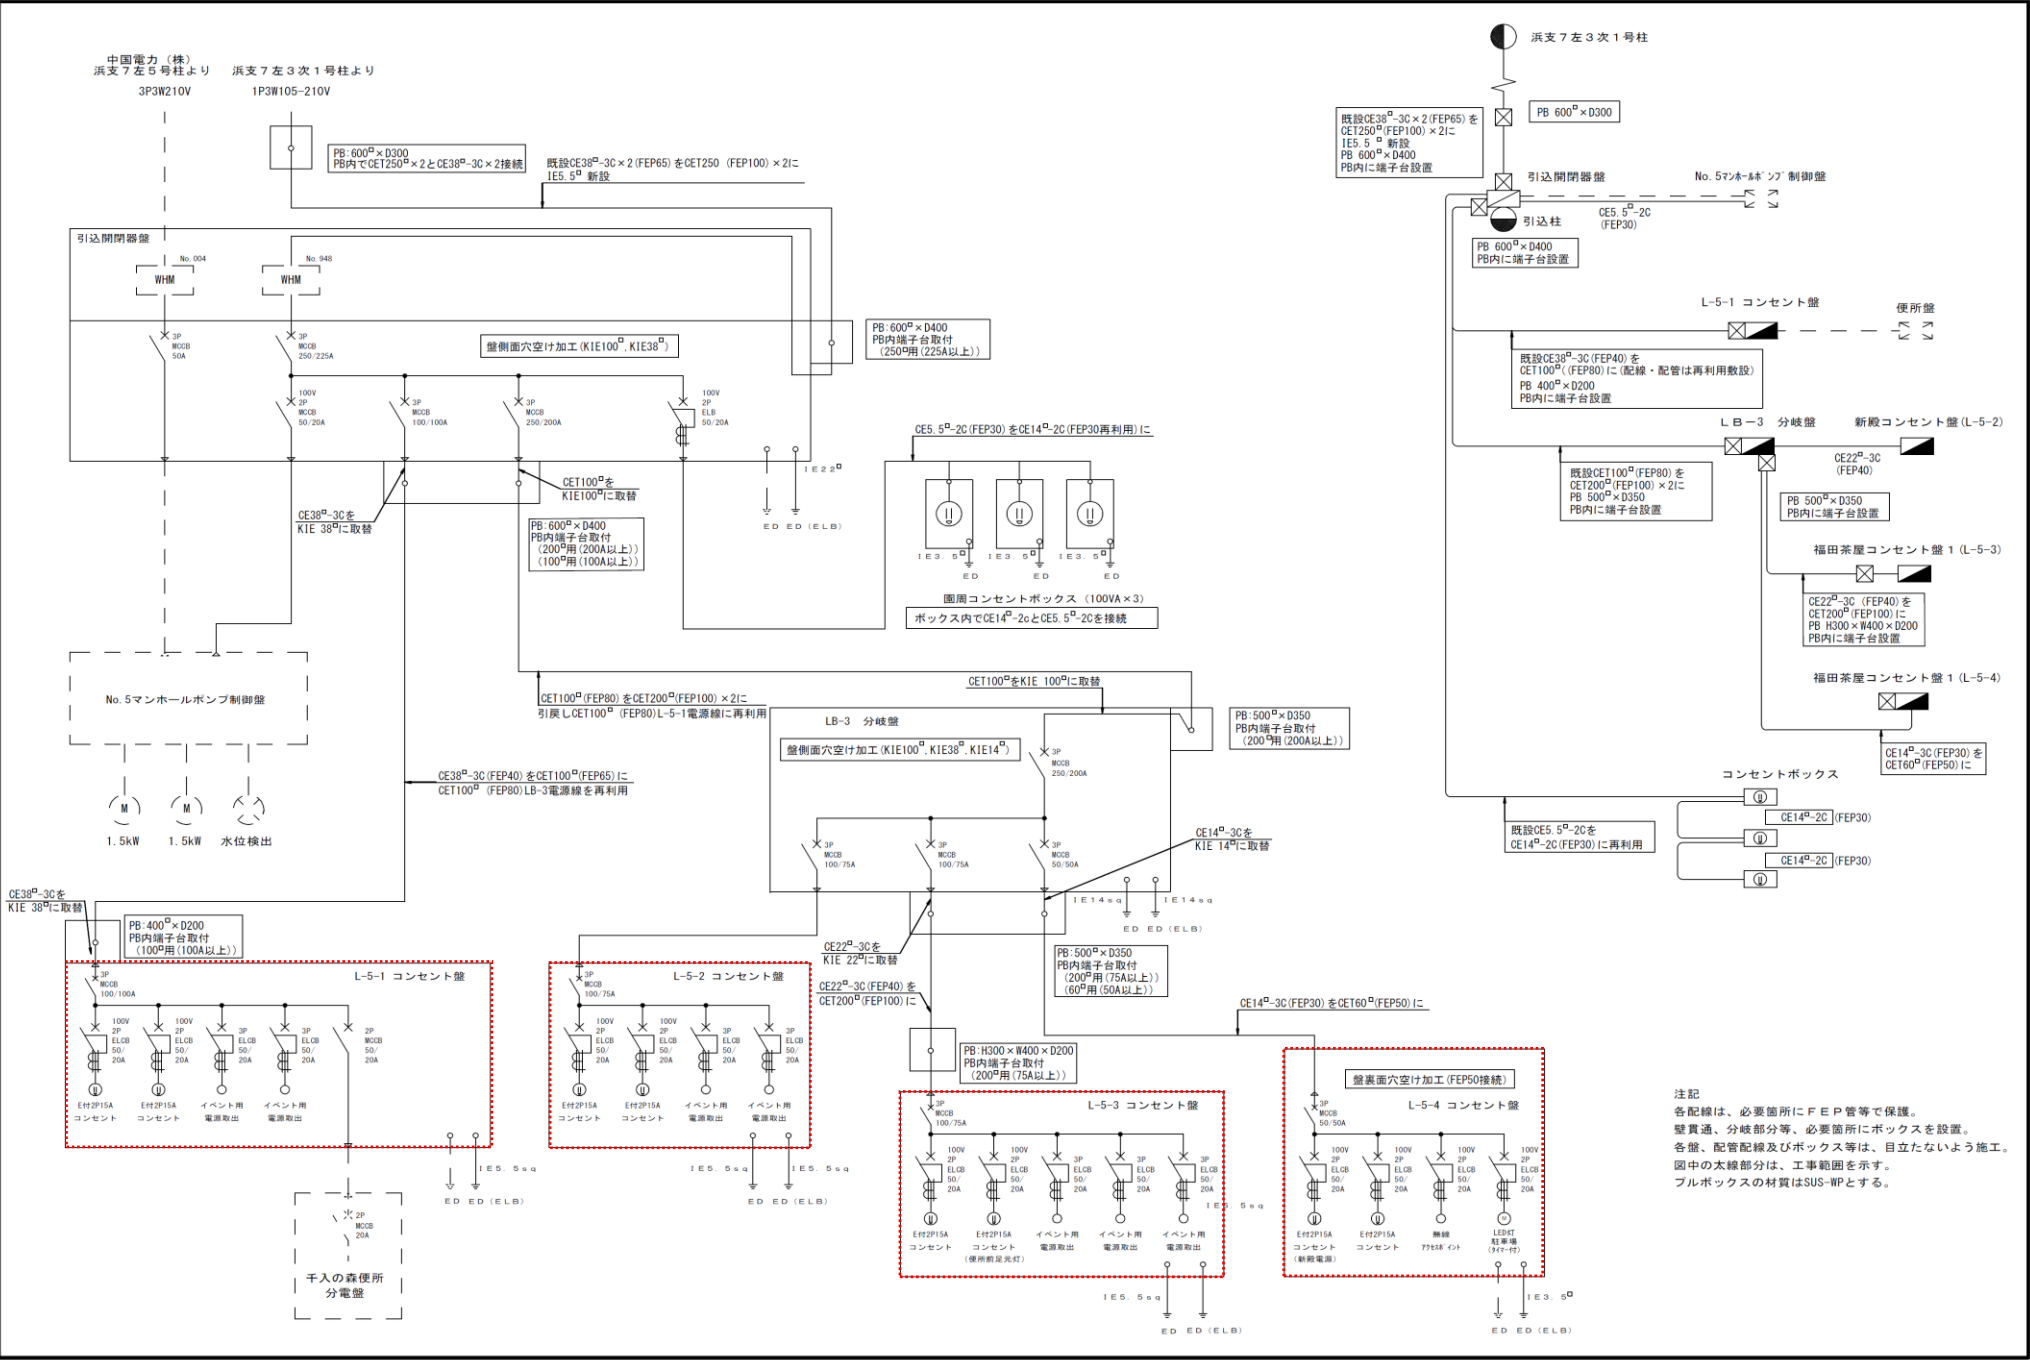


注記
各配線は、必要箇所にFEP管等で保護。
壁貫通、分岐部分等、必要箇所にボックスを設置。
各線、配管配線及びボックス等は、目立たないよう施工。
図中の太線部分は、工事範囲を示す。
ブルボックスの材質はSUS-304とする。


注記

- は架空配線を示す。
- はコロガシ配線を示す。
- は埋設配線を示す。

廉池軒廻り改修単線結線図・系統図


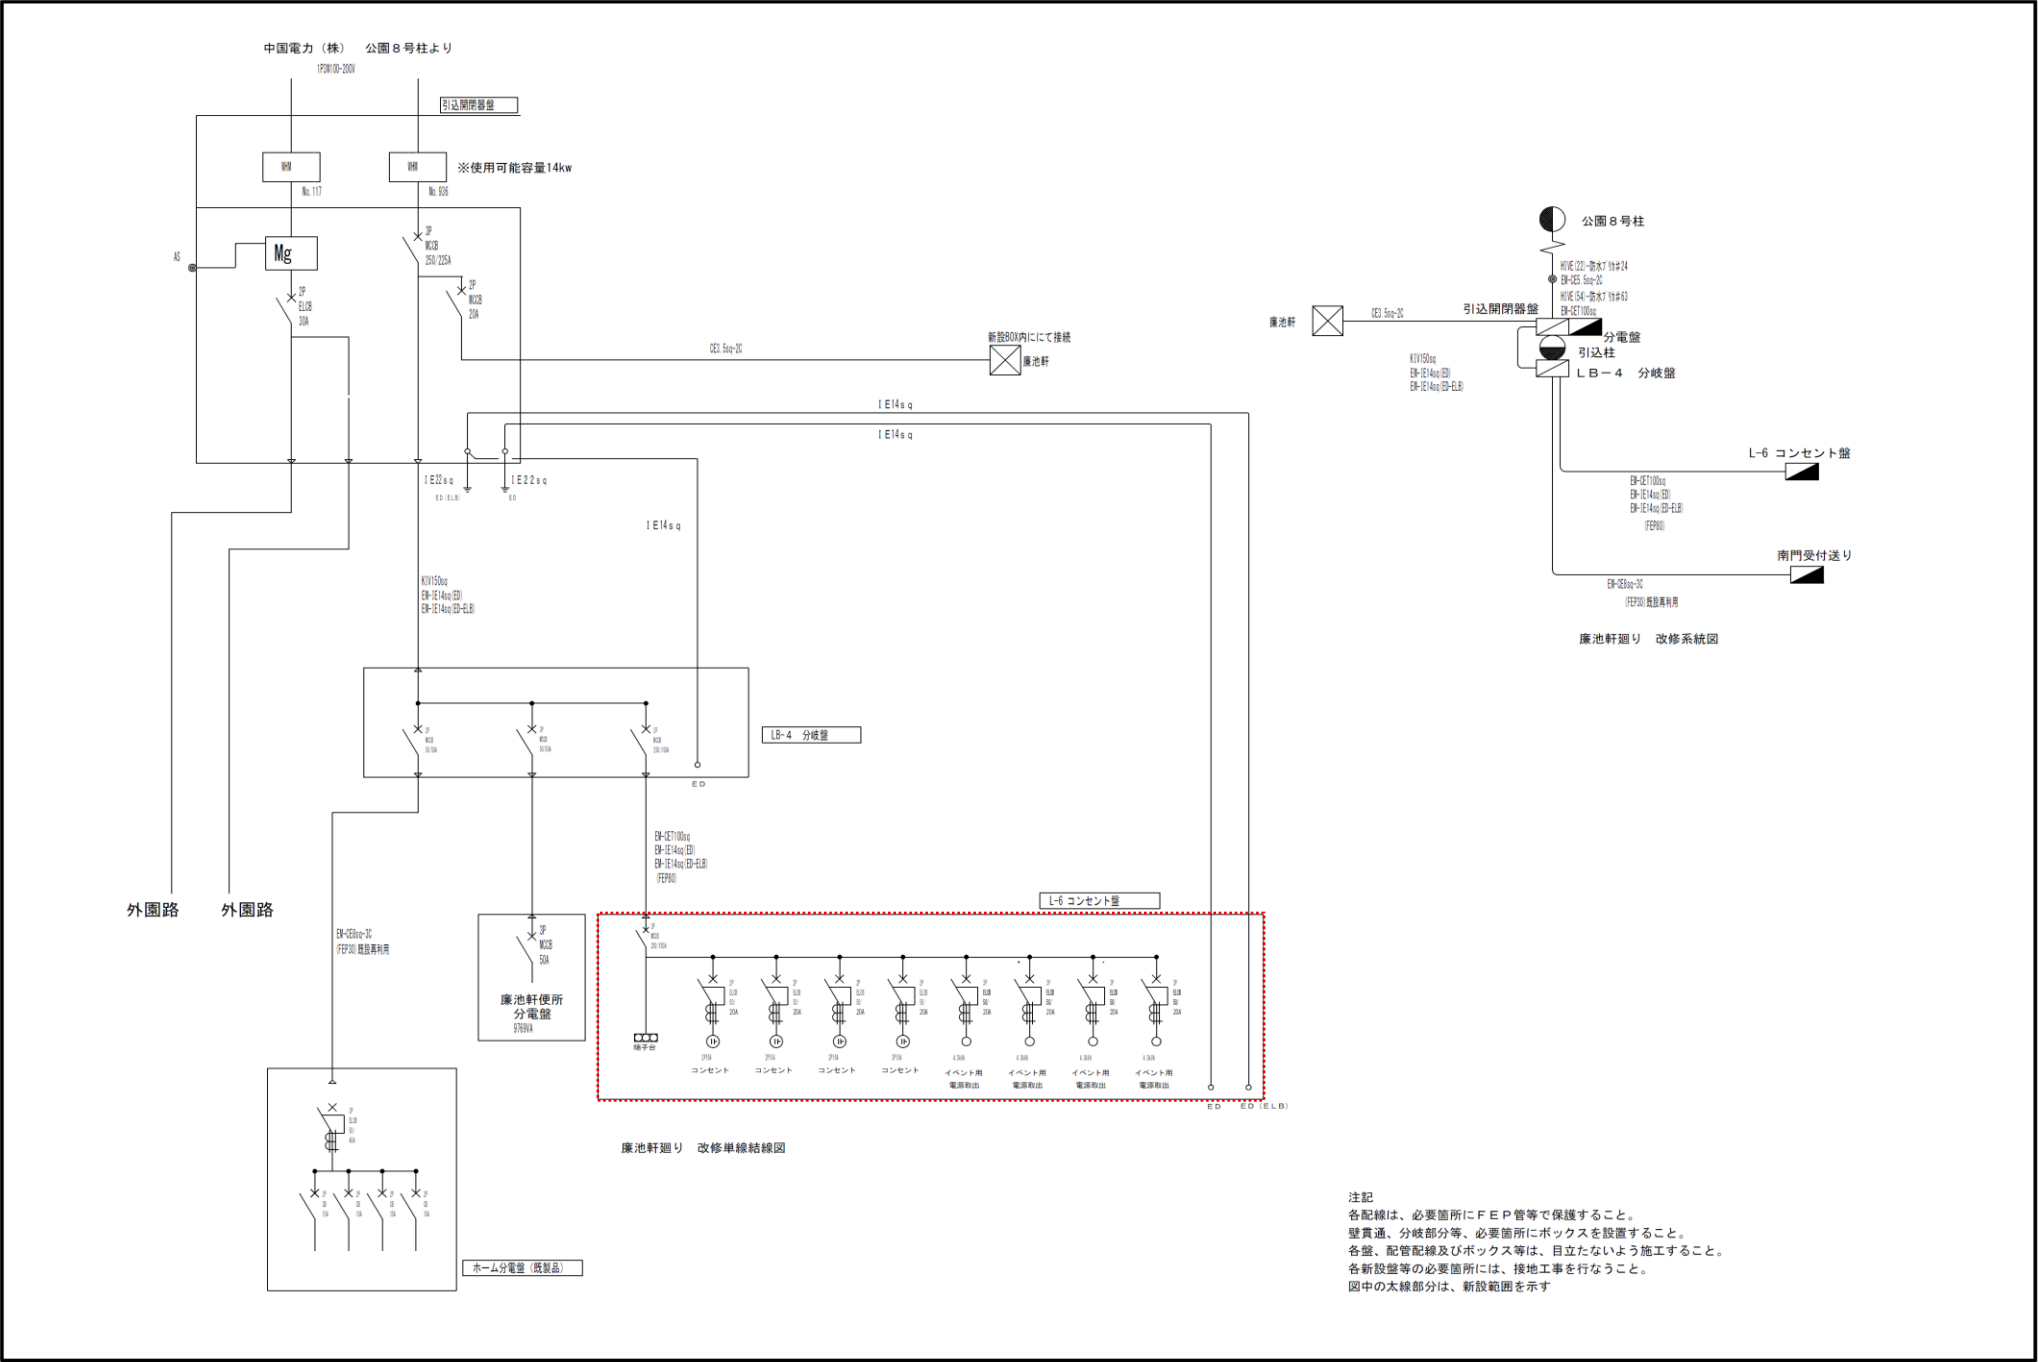


花葉森廻り改修単線結線図・系統図

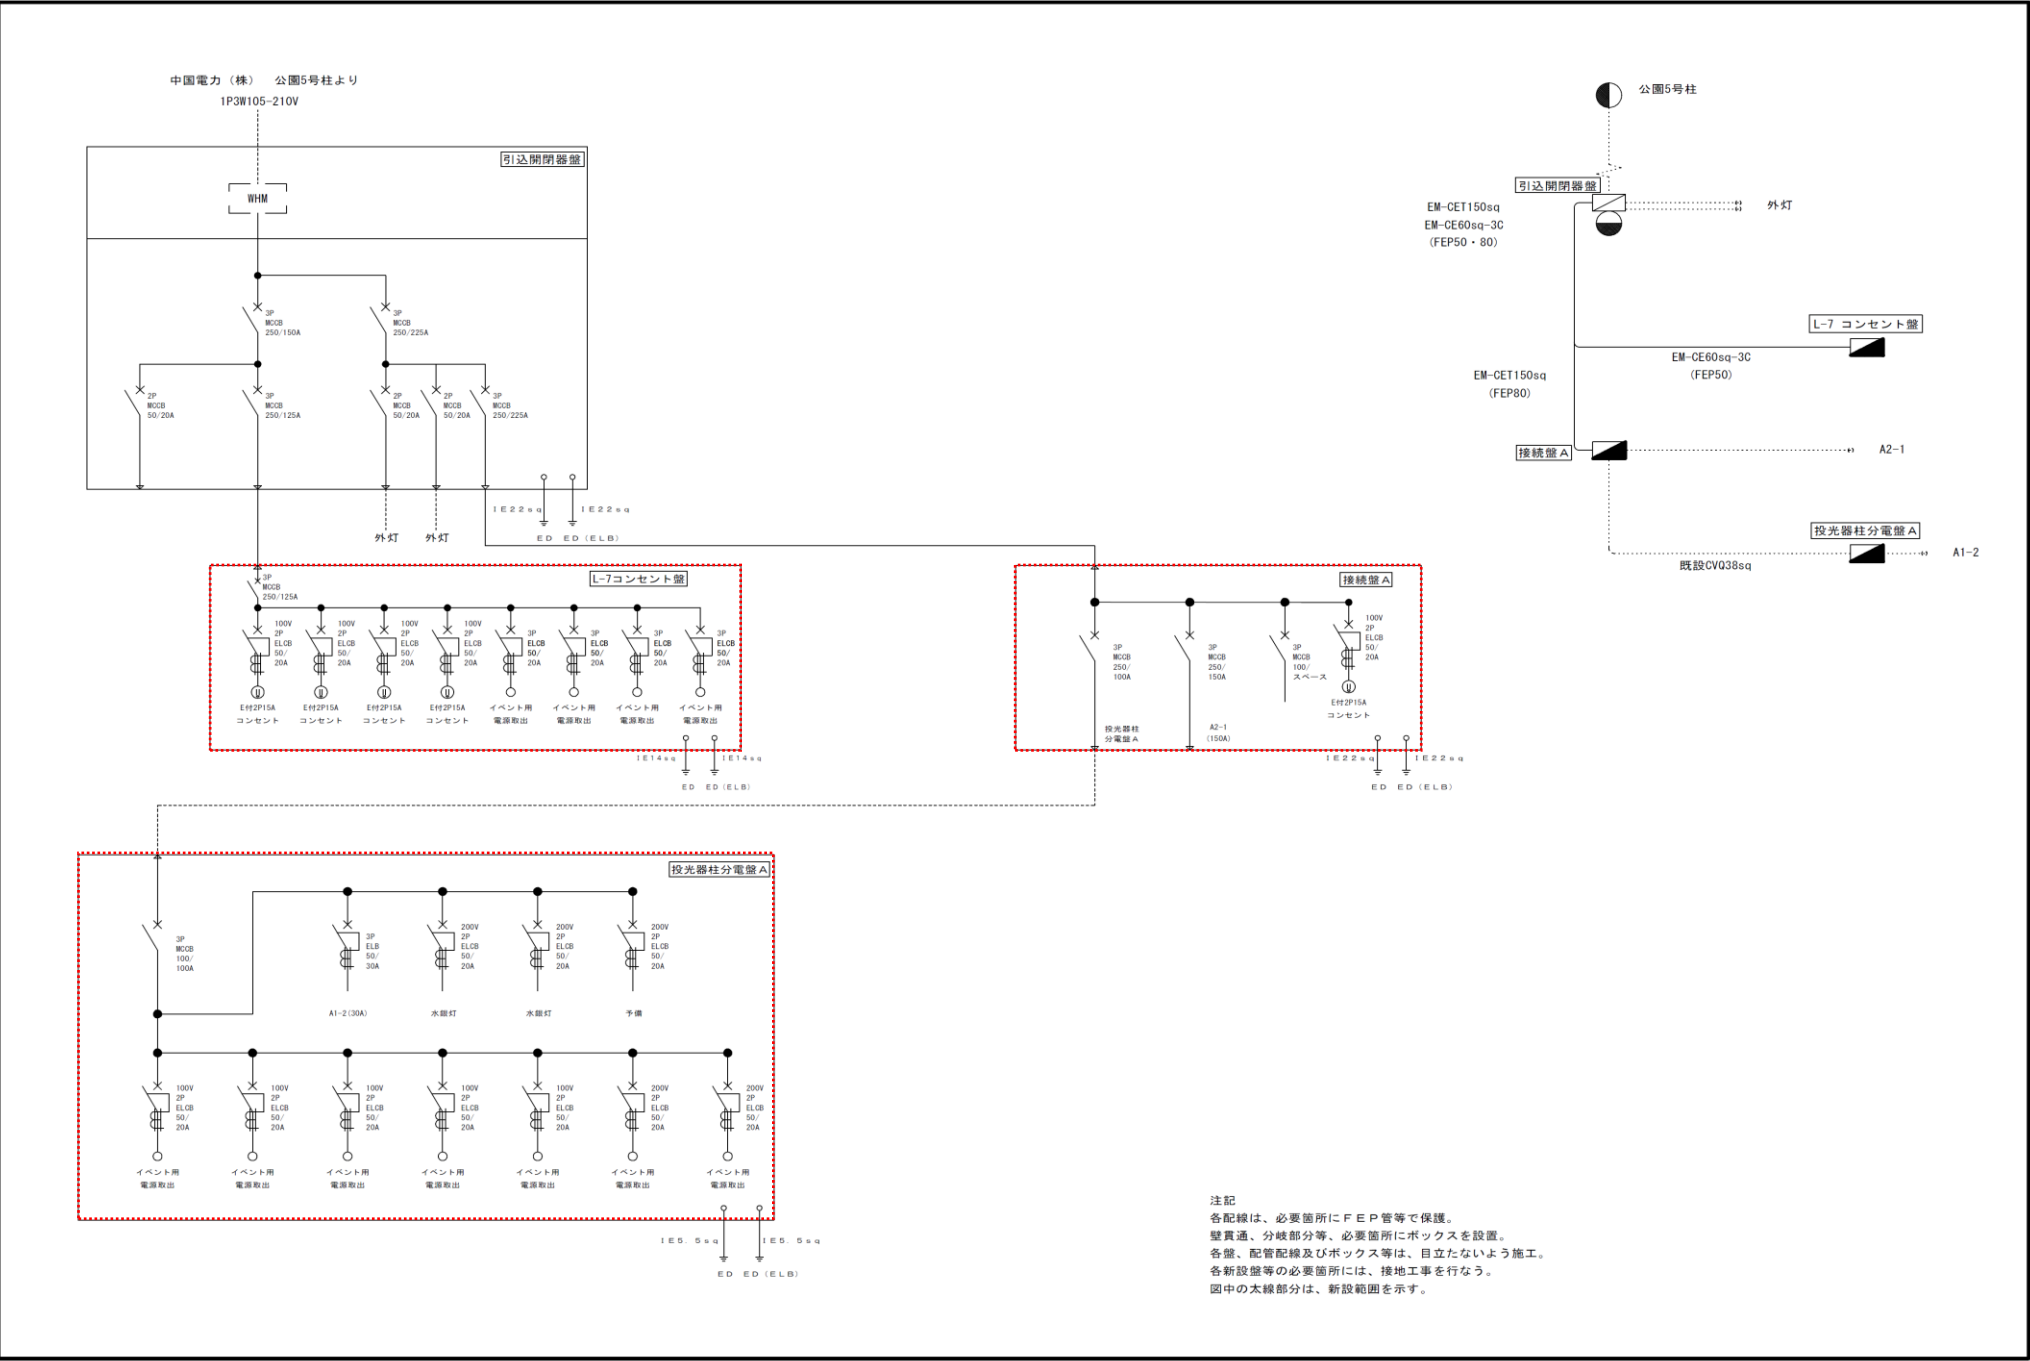

——— はコロガシ配線を示す。
 ——— は埋設配線を示す。
 図中の太線部分は、工事範囲を示す。
 埋設施工に伴う掘削原則は手掘りとする。

芝生広場廻り改修単線結線図・系統図

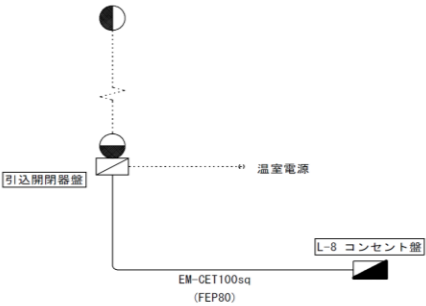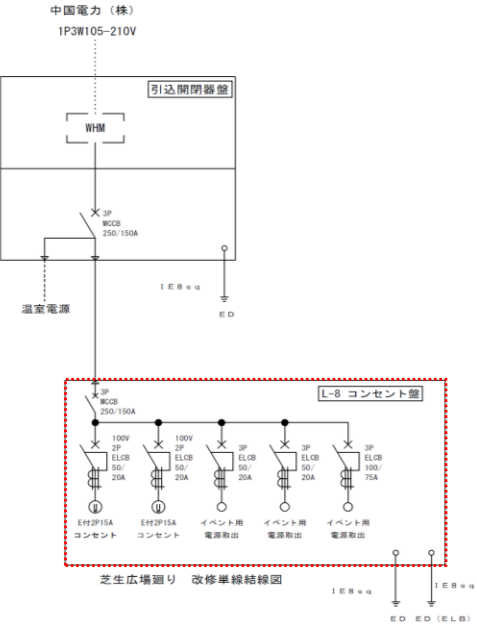

注記
各配線は、必要箇所にFEP管等で保護。
壁貫通、分岐部分等、必要箇所にボックスを設置。
各盤、配管配線及びボックス等は、目立たないよう施工。
各新設盤等の必要箇所には、接地工事を行なう。
図中の太線部分は、新設範囲を示す。